


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

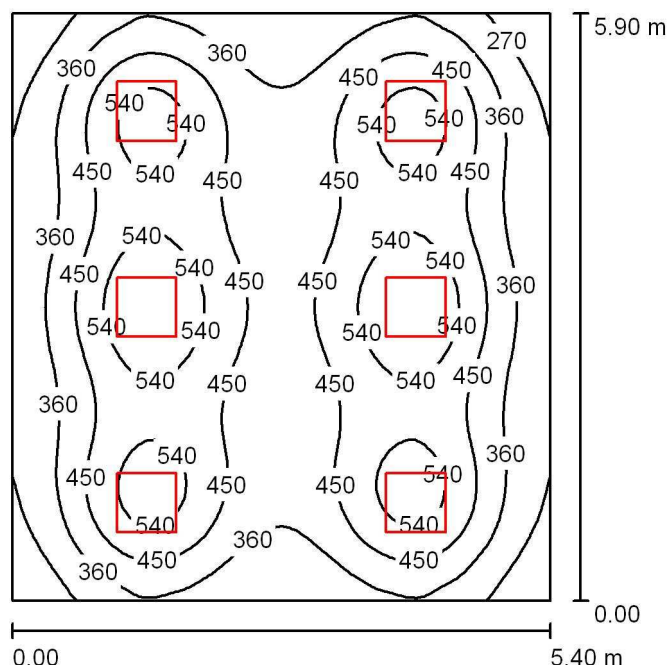

Wysokość pomieszczenia: 2.420 m, Wysokość montażu: 2.620 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:76

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	429	197	622	0.459
Podłoga	20	357	207	436	0.579
Sufit	70	88	65	104	0.731
Ściany (4)	50	212	80	382	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana 22
Dolna ściana 22
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

do osi oświetlenia

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUG 060271.5L02.311 LUGCLASSIC ECO LED 600x600 ED 4320lm/840 PLX IP40 (1.000)	3420	3420	37.0
W sumie:			20520	20520	222.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $6.97 \text{ W/m}^2 = 1.62 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 31.86 m^2)