


SCHEMAT PANELU KROSOWEGO

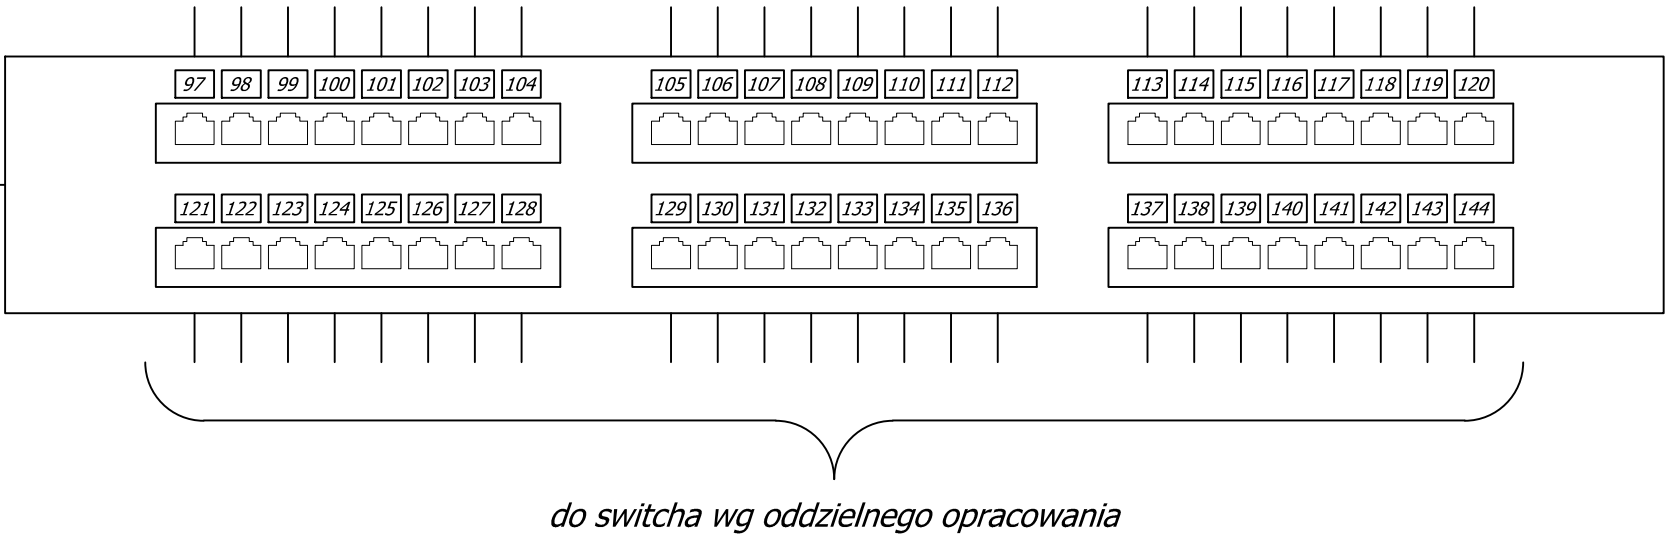

Rysunek	RZUT 5 PIĘTRA – O. DZIECIĘCY RS5.1–INSTALACJA TELETECHNICZNA		Nr rys. E11
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 05.2020
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PW0E/0097/12	
Sprawdzający	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/P00E/03	

UWAGI:
1. Z rozdzielnicy strukturalnej należy ułożyć 5 kabli FTP 4 x 2 x 0,5 cat. 6 do crosownicy w rozdzielnicy RB51 dla telefonów analogowych.
2. Należy przewidzieć rezerwę miejsca dla paneli krosowych projektowanej części budynku.